


# Messkonzept - MK D2 - Selbstversorgergemeinschaft

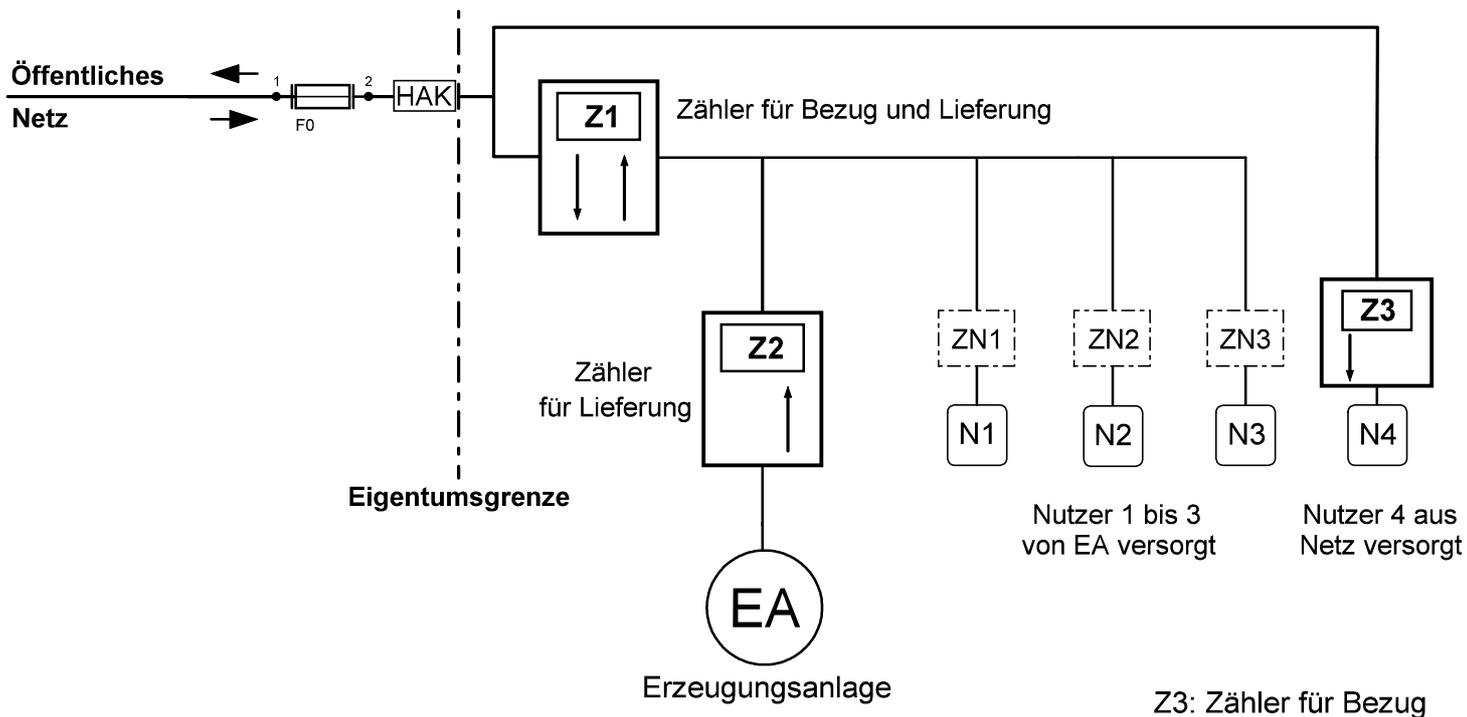

Anwendungsfall	EZA	Hinweise
<input type="checkbox"/> D2 EEG- oder KWKG-Anlage (Mietstromgemeinschaft)	EEG- oder KWKG-Anlage	z.B. PV- und BHKW-Anlagen im Rahmen von Gebäudesanierungen

EEG bzw. KWKG enthalten keine expliziten Vorgaben für Messkonzepte. Eine Gewährleistung für deren rechtliche Verbindlichkeit kann nicht übernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsätzlich beim Anlagenbetreiber.

Die Selbstversorgergemeinschaft weist nach, dass alle Nutzer (ZN1 ... ZNx) von der EZA und einem gemeinsamen Reststromlieferanten versorgt werden. Für die Halberstadtwerke GmbH sind die Unterzähler Nx nicht relevant. Die Zählerplätze für diese Unterzähler sind TAB-konform einzuplanen.

Die Messungen ZN1 ... ZNx sind nicht für den Netzbetreiber relevant.

Leistung der Anlage: \_\_\_\_\_

Betreiber der Anlage: \_\_\_\_\_

Standort der Anlage: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift des Anlagenbetreibers